



Федеральная служба по экологическому, технологическому  
и атомному надзору  
(РОСТЕХНАДЗОР)  
ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

А/я 35. Зинина ул., д. 4. Казань, 420097. Тел. (843)231-17-77, факс (843)231-17-02. E-mail: [privol@technadzor.ru](mailto:privol@technadzor.ru). [www.privol.gosnadzor.ru](http://www.privol.gosnadzor.ru)

Чувашская Республика  
г. Чебоксары

«09» июля 2015г.  
15 часов 00 минут

**Акт проверки**  
**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,**  
**индивидуального предпринимателя –**  
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ**  
**УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 89 "ЛАДУШКИ" ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ ЧУВАШСКОЙ**  
**РЕСПУБЛИКИ**  
**№ 43-14-190-193-275**

26.06-09.07.2015г. по адресу г.Чебоксары, ул. Николаева, 47 А на основании распоряжения № 1611 от 19.05.2015г. Данилова А.С., заместителя руководителя Приволжского Управления Ростехнадзора, была проведена плановая выездная проверка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД № 89" "ЛАДУШКИ" ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: ИНН 2127309629.

Юридический адрес: 428022, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, „ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ„ УЛИЦА КОСМОНАВТА НИКОЛАЕВА Д.Г., 47, А.,

Продолжительность проверки: с 26.06.2015г. по 09.07.2015г., 2 дня, 14 часов.

Акт составлен: Приволжским Управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

С копией названного распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

Заведующий МБДОУ «Д/С №89»

Краснова Ирина Викторовна

подпись

Лица, проводившие проверку: Здорнов Евгений Анатольевич - государственный инспектор Чувашского территориального отдела, Баршнов Виктор Александрович - государственный инспектор Чувашского территориального отдела.

При проведении проверки присутствовали: зам по АХЧ МБДОУ «Д/С №89» Шалаева Н.В., техник-электрик Ковалевский М.А.

**Объекты осмотра:** здание МБДОУ «Д/С №89», расположенное по адресу: г.Чебоксары, ул. Николаева, 47 А

**В ходе проведения проверки установлено:**

Энергоснабжение МБДОУ «Детский сад №89» осуществляется на основании договора с ОАО «Чувашская энергосбытовая компания».

Электроснабжение МБДОУ «Детский сад №89» осуществляется от РУ-0,4кВ ТП-209 ООО «Коммунальные технологии» по кабельной линии 2ААБЛУ-1: 4х150, L=2х165м. По обеспечению надежности электроснабжения МБДОУ «Детский сад №89» принадлежит к III категориям с максимальной мощностью 110 кВт, согласно акта №7443 от 13.01.2011г. разграничения балансовой принадлежности электроустановок и эксплуатационной ответственности за их состояние, между ООО «Коммунальные технологии» и МБДОУ «Детский сад №89».

Обслуживание электроустановок МБДОУ «Детский сад №89» проводится на основании договора о передаче ответственности за электрохозяйство б/н от 15.12.2014г. между МБДОУ «Детский сад №89» и ИП Афанасьев А.Н.

Лицом ответственным за электрохозяйство назначен техник-электрик ИП Афанасьев А.И. – Ковалевский Михаил Владимирович, на основании приказа б/н от 12.01.2015г., имеющий V группу по электробезопасности.

Лабораторные испытания и измерения электроустановок и электрооборудования проведены в апреле 2015г. ЭТЛ №43-167, свидетельство о регистрации от 17.02.2015г.

Средства защиты электротехнического персонала, обслуживающего электроустановки (приборы учета) – имеются.

Программа мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности МБДОУ «Д/С №89» г. Чебоксары - имеется

Энергетическое обследование проведено в июне 2011г. ООО НПО «Релсервис». По результатам энергетического обследования выданы энергетический паспорт №ЭП.003079-0420-ОБ-02-11. Теплоснабжение осуществляется от № ДТС/7F00-1-101/2015-0201 филиал «Марий Эл и Чувашии ОАО Волжская ТЭК от 8 Февраля 2015 года.

Тепловая изоляция трубопроводов проложенных в подвале в исправном техническом состоянии.

Лицом ответственным за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок назначен, на основании приказа № 99 от 22.09.2014г., заместитель заведующей по АХЧ Шалаева Н.В. прошедшая проверку знаний 07.07.2014 г.

Акт разграничения балансовой принадлежности без номера от 8.02.2015 г.

В здании садика установлены следующие приборы учета тепловой энергии и холодной воды

КТСН-Н № 5453 поверка от 18.06.15 г. (срок поверки 1 раз в 4 года)

КТСН-Н № 5444 поверка от 18.06.15 г. (срок поверки 1 раз в 4 года)

ТСН № 13857 поверка от 18.06.15 г. (срок поверки 1 раз в 4 года)

ВТК 7-03 № 147589 поверка 18.06.15 г. (срок поверки 1 раз в 4 года)

ПРЭМ №345199 поверка от 02.10.2014г. (срок поверки 1 раз в 4 года)

ПРЭМ №351047 поверка от 02.10.2014г. (срок поверки 1 раз в 4 года)

ЕТW1 - 50 № 07.513704 поверка 18.06.15 г. (срок поверки 1 раз в 4 года)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:

Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"(с изменениями от 8 мая, 27 июля 2010 г.).

Правил технической эксплуатации энергоустановок потребителей (далее-ПТЭЭП), утвержденных приказом №6 Минэнерго России 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.

Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее-ПОТ ЭЭ) , утвержденных приказом Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации №328н от 24.07.2013г.

Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (далее-ПТЭ ТЭ), Правил техники безопасности при эксплуатации теплотребляющих установок и тепловых сетей потребителей (далее-ПТБ ТУ и ТС),

Правил учета тепловой энергии и теплоносителя (далее - ПУТЭиТН),

Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ (далее-ПРПОЭЭ РФ) и других нормативных документов относящихся к сфере деятельности Управления.


№ п./п.	Описание и характер выявленных нарушений, нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено
1.	На двери помещения электрощитовой МБДОУ «Детский сад №89» не выполнена надпись о назначении помещения. ПТЭЭП 2.2.20.
2.	Кабельные линии в помещении электрощитовой МБДОУ «Детский сад №89» не имеют бирок с указанием марки, напряжения, сечения, №№ или наименование линии. ПТЭЭП 2.4.5; ПУЭ 2.3.23.
3.	Не установлено защитное стекло на крышке щита учета около электросчетчиков в электрощитовой МБДОУ «Детский сад №89». ПУЭ гл.1.5.
4.	Электроустановки МБДОУ «Детский сад №89» не укомплектованы испытанными защитными средствами, средствами оказания первой медицинской помощи . ПТЭЭП п.1.2.2; ПУЭ п.1.1.36.

Тепловые энергоустановки	
5.	Отсутствуют журналы записи результатов проверок, калибровок, и ремонтов приборов учета ПТЭТЭ 2.9.11.
6.	Не утверждена и не пересмотрена принципиальная схема теплового узла. ПУТЭ и ТН п.7.1
7.	Не ведется контроль за параметрами теплоносителя (давление, температура, расход) с записью в оперативном журнале. ПТЭТЭ 9.3.22

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательных требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не выявлено.**

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного энергетического (с указанием реквизитов выданных предписаний): **не выявлено.**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

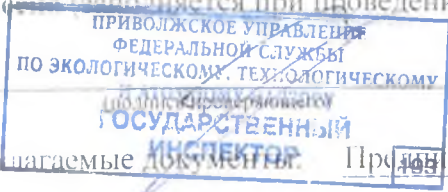

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые **ИНСПЕКТОР** Предписание №43-14-190-193-275 от 09.06.2015г.

Государственный инспектор  
Чувашского территориального отдела



Е.А. Здорнов

Государственный инспектор  
Чувашского территориального отдела

В.А. Баринов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МБДОУ «Д/С №89»

Краснова Ирина Викторовна

09 июля 2015г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)



Федеральная служба по экологическому, технологическому  
и атомному надзору  
(РОСТЕХНАДЗОР)  
ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

А/я 35, Зинина ул., д. 4, Казань, 420097. Тел: (843)231-17-77, факс (843)231-17-02. E-mail: [privol@technadzor.ru](mailto:privol@technadzor.ru), [www.privol.gosnadzor.ru](http://www.privol.gosnadzor.ru)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 43-14-190-193-275**

**МБДОУ «детский сад №89»  
428022, Чебоксары Город, ул. Николаева, 47 А**

«09» июля 2015 г.

Государственный инспектор Чувашского территориального отдела Здорнов Е.А.  
Государственный инспектор Чувашского территориального отдела Баринов В.А.

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

На основании акта проверки №43-14-190-193-275 от 09.06.2015г. составленного по результатам плановой выездной проверки, проведенной в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД № 89" "ЛАДУШКИ" ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ; ИНН 2127309629.

Юридический адрес: 428022, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -., ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ., УЛИЦА КОСМОНАВТА НИКОЛАЕВА А.Г., 47.А.,

в присутствии зам. по АХЧ МБДОУ «Д/С №89» Шалаевой Н.В., техника-электрика Ковалевского М.А.

(должность, ФИО законного / уполномоченного представителя юридического лица)

эксперты не привлекались

(лица, привлекаемые к проверке (экспертные организации и другие)

(должность, ФИО законного / уполномоченного представителя юридического лица)

В части соблюдения требований:

Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями от 8 мая, 27 июля 2010 г.)

Правил технической эксплуатации энергоустановок потребителей (далее-ПТЭЭП), утвержденных приказом №6 Минэнерго России 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.

Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00)) (далее-ПБЭЭ), утвержденных постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации №3 от 05.01.2001г. приказом №163 Минэнерго России 27.12.2000г., согласованных Госэнергонадзором Минэнерго 22.12.2000г., согласованных Федерацией независимых профсоюзов России письмом от 27.11.2000г. №109/123.

Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (далее-ПТЭ ТЭ), Правил техники безопасности при эксплуатации теплотребляющих установок и тепловых сетей потребителей (далее-ПТБ ТУ и ТС),

Правил учета тепловой энергии и теплоносителя (далее - ПУТЭиТН),

Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ (далее-ПРПОЭЭ РФ) и других нормативных документов относящихся к сфере деятельности Управления.

**ПРЕДПИСЫВАЮТ:**

**Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:**

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений, нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Сроки устранения и предписываемые меры (в случае необходимости) по устранению выявленного нарушения
1.	На двери помещения электрощитовой МБДОУ «Детский сад №89» не выполнена надпись о назначении помещения. ПТЭЭП 2.2.20.	Выполнить в срок до 09.09.2015г. 10.02
2.	Кабельные линии в помещении электрощитовой МБДОУ «Детский сад №89» не имеют бирок с указанием марки,	Выполнить в срок до 09.09.2015г.



	напряжения, сечения, №№ или наименование линии. ПТЭЭП 2.4.5; ПУЭ 2.3.23.	
3.	Не установлено защитное стекло на крышке щита учета около электросчетчиков в электрощитовой МБДОУ «Детский сад №89». ПУЭ гл.1.5.	Выполнить в срок до 09.09.2015г. 11.0%
4.	Электроустановки МБДОУ «Детский сад №89» не укомплектованы испытанными защитными средствами, средствами оказания первой медицинской помощи. ПТЭЭП п.1.2.2; ПУЭ п.1.1.36.	Выполнить в срок до 09.09.2015г. 10.0%
Тепловые энергоустановки		
6.	Отсутствуют журналы записи результатов проверок, калибровок. и ремонтов приборов учета ПТЭГЭ 2.9.11.	Выполнить в срок до 09.09.2015г. 15.0%
7.	Не утверждена и не пересмотрена принципиальная схема теплового узла. ПУТЭ и ТН п.7.1	Выполнить в срок до 09.09.2015г. 10.0%
8.	Не ведется контроль за параметрами теплоносителя (давление, температура, расход) с записью в оперативном журнале. ПТЭГЭ 9.3.22	Выполнить в срок до 09.09.2015г. 15.0%


Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: г.Чебоксары, ул. Чапаева, 7а, в срок до 09 сентября 2015 года.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Лица, вынесшие предписание:

Государственный инспектор Чувашского территориального отдела Е.А. Здорнов  
Государственный инспектор Чувашского территориального отдела В.А. Баринов

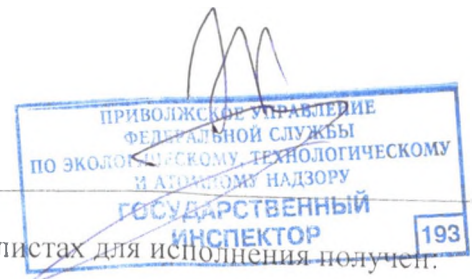

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания на 3 листах для исполнения получен.

Директор МБДОУ «детский сад №89»

Краснова Ирина Викторовна

09 июля 2015г.

(подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи